


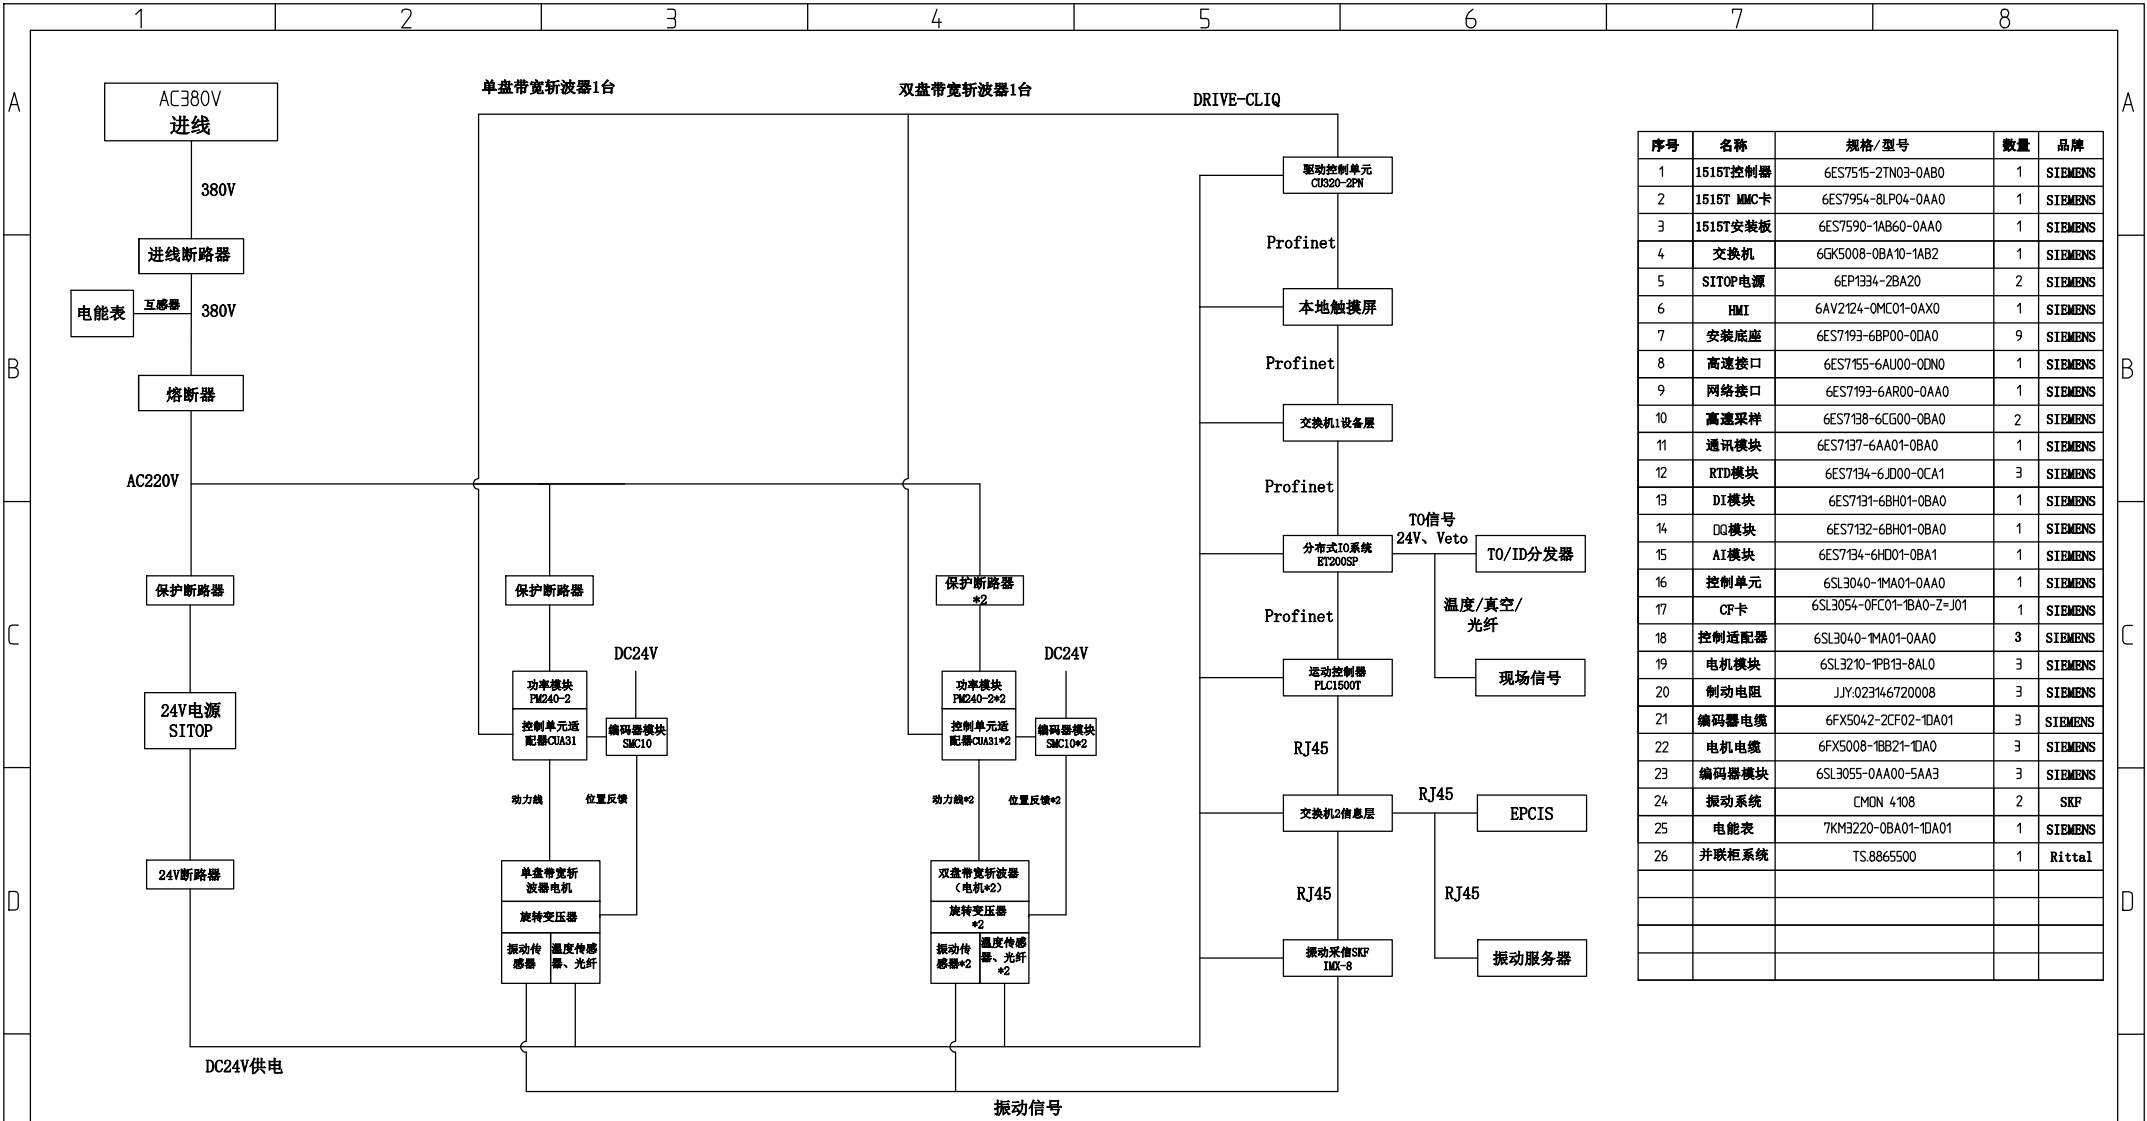

序号	名称	规格/型号	数量	品牌
1	1515T控制器	6ES7515-2TN03-0AB0	1	SIEMENS
2	1515T MMC卡	6ES7954-8LP04-0AA0	1	SIEMENS
3	1515T安装板	6ES7590-1AB60-0AA0	1	SIEMENS
4	交换机	6ES75008-0BA10-1AB2	1	SIEMENS
5	SITOP电源	6EP1334-2BA20	2	SIEMENS
6	HMI	6AV2124-0MC01-0AX0	1	SIEMENS
7	安装底座	6ES7193-6BP00-0DA0	9	SIEMENS
8	高速接口	6ES7155-6AU00-0DN0	1	SIEMENS
9	网络接口	6ES7193-6AR00-0AA0	1	SIEMENS
10	高速采样	6ES7138-6CG00-0BA0	2	SIEMENS
11	通讯模块	6ES7137-6AA01-0BA0	1	SIEMENS
12	RTD模块	6ES7134-6JD00-0CA1	3	SIEMENS
13	DI模块	6ES7131-6BH01-0BA0	1	SIEMENS
14	DQ模块	6ES7132-6BH01-0BA0	1	SIEMENS
15	AI模块	6ES7134-6HD01-0BA1	1	SIEMENS
16	控制单元	6SL3040-1MA01-0AA0	1	SIEMENS
17	CP卡	6SL3054-0FC01-1BA0-Z=J01	1	SIEMENS
18	控制适配器	6SL3040-1MA01-0AA0	3	SIEMENS
19	电机模块	6SL3210-1PB13-8AL0	3	SIEMENS
20	制动电阻	JJY.023146720008	3	SIEMENS
21	编码器电缆	6FX5042-2CF02-1DA01	3	SIEMENS
22	电机电缆	6FX5008-1BB21-1DA0	3	SIEMENS
23	编码器模块	6SL3055-0AA00-5AA3	3	SIEMENS
24	振动系统	CMON 4108	2	SKF
25	电能表	7KM3220-0BA01-1DA01	1	SIEMENS
26	并联柜系统	TS.8865500	1	Rittal

技术要求:

- 1、图纸应符合国家电气设计标准规范；
- 2、详细图纸应该清晰、准确表达电气系统组成、布局 and 连接方式；
- 3、请注意顶部每种斩波器台数，主回路数量等于台数；其中双盘斩波器为两台电机，控制器件及控制回路*2；详细图纸按单电机控制准确出图；
- 4、柜体侧面安装2个AC220V/16A插座和2个AC220V/10A二三孔插座；
- 5、柜体侧面安装矩形连接器用于斩波器现场信号连接，安装RJ45网口航插用于调试，安装多个BNC航插用于测试；
- 6、柜体为威图EMC原装柜体，带安装底座，侧面进出线，配海绵夹；

	制 图 DRAWN	审 核 CHECK	批 准 APPROVED	工程图 COMPONENTS DWG	设备名称 EQUIPMENT NAME	版本 NO. VERSION NO.	尺寸 SIZE	页码 SHEET
责任人 RESPONSIBILITY				BL12A斩波器控制系统	型 号 TYPE	版次 REVISION		
日 期 DATE								

